

Наименование объекта

потребителя сад.вод. т-во
"Нефтехимик"

Форма № 2

Срок действия:

временно до _____
постоянный _____

Адрес объекта 10 км. Розагвского
шассе территория
Красноярский край, Солонцовский р-н
телефон на объекте: 485-19-52 д.и.

« 12 » декаб. 2004 г.

АКТ № 03/04

**по разграничению балансовой принадлежности
и ответственности за эксплуатацию электроустановок
и сооружений напряжением до 1000 В**


Составлен между Северными электросетями ОАО Мосэнерго, именуемыми в дальнейшем «Мосэнерго» г.Королев, ул.Гагарина д.4 тел.: 516-81-60, 586-03-23 408-12-26 в лице главного инженера НЕЧИПОРЕНКО Н.Н.

и Сад.вод. т-во (СНТ) "Нефтехимик"
наименование потребителя, юридический адрес, телефон
Красноярского лесничества Солонцовского р-на
именуемый в дальнейшем «Потребитель» в лице председателя Краснык М.А.

1. Согласно техническим условиям № ДТК 580/2002 от « 02 » сз 2002 г.
Потребителю разрешена присоединенная мощность дополн. 90 кВА при
единовременной н нагрузке 1-250 кВт.

Примечание: Запрещается увеличение присоединенной мощности свыше разрешенной без получения дополнительных технических условий и допуска ее в эксплуатацию инспекцией энергонадзора.

2. Электроснабжение Потребителя осуществляется от ТП № 390 П/СТ 32501-750
вводного устройства № _____ согласно следующей схеме:

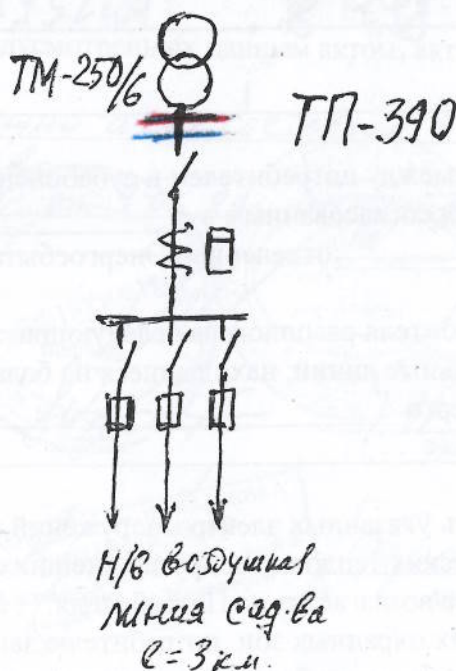

3. Схема внешнего электроснабжения соответствует третьей категории надежности.

Примечание: При необходимости повышения категории надежности электроснабжения потребитель должен получить новые технические условия в Северных электросетях.

4. Границей балансовой принадлежности /красные линии на схеме/ между Мосэнерго и потребителем являются:

На шинах как 0,4кВ ТР-р в ТП-390

5. Границей эксплуатационной ответственности /синие линии на схеме/ между Мосэнерго и Потребителем являются: тоже

6. Контроль за состоянием контактов в месте разграничения осуществляет потребитель

7. На балансе Мосэнерго находится: РЛНД-10 и РЧ-6кВ ТП-390

8. На балансе потребителя находится: ЩЕТ 0,4кВ ТП-390 и ВЛ-0,4кВ

9. Замками Мосэнерго закрыты двери - РЛНД-10 и РЧ-6кВ ТП-390

10. Замками потребителя закрыты двери - РЧ-0,4кВ ТП-390

11. Общая защита на вводном щите потребителя должна быть установлена в соответствии с разрешенной единовременной нагрузкой на ток ____ А. Защита на стороне Мосэнерго устанавливается одинаковой на обоих лучах ТП, на ток ____ А. т.е. на две ступени выше защиты на вводе Потребителя.

12. У Потребителя имеются следующие субабоненты:

№ № п/п	Наименование потребителя, адрес, телефон	Разрешенная присоеди- няемая мощность,кВА № разрешения, дата выдачи	Разрешен- ная макси- мальная нагрузка, А	Величина тока уставок авто- мата и пре- дохранителя ,А
------------	---	--	---	---

Нет

Примечание: Взаимоотношения между потребителем и субабонентом определяется отдельным актом разграничения, согласованным с ____ РЭС и ____ отделением Энергосбыта.

13. В пределах территории Потребителя расположены следующие электрические сооружения, воздушные и кабельные линии, находящиеся на балансе и в эксплуатации Северных электросетей Мосэнерго ____

Ответственность за сохранность указанных электроустройств, воздушных и кабельных линий от механических, химических, тепловых и других внешних повреждений, а также содержанием в порядке их трасс возлагается на Потребителя. По трассам кабельных и воздушных линий, в пределах их охранных зон, потребителю запрещается без согласования с филиалом производство каких бы то ни было земляных и строительных работ.

Потребитель обязан ежегодно сообщать в РЭС фамилию лица, ответственного за электрохозяйство, за сохранность электроустройств, кабельных и воздушных линий :: линий, находящихся на территории Потребителя и за состоянием трасс.

14. Потребитель обязан в любое время суток обеспечить беспрепятственный доступ персонала Мосэнерго к расположенным на территории Потребителя электроустройствам, находящимся на балансе и в эксплуатации Мосэнерго, а также в вводные устройства, в пределах границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, а персонал Энергосбыта АО Мосэнерго и Госэнергонадзора ко всем электроустановкам Потребителя. В случае отказа допустить персонал Мосэнерго и Госэнергонадзора к электроустановкам, Мосэнерго имеет право после предупреждения временно прекратить подачу электроэнергии Потребителю. В этом случае Мосэнерго не несет ответственности за возможные последствия.

15. При отсутствии персонала у Потребителя / в нерабочее время, выходные и праздничные дни/ при необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий или ненормальных режимов персонал электросетей имеет право прекратить подачу электроэнергии без согласования и предупреждения Потребителя и не будет нести за это ответственности.

16. У Потребителя имеется местная /передвижная или стационарная/ электростанция мощностью 0,75 кВт напряжением 0,4 кВ, которая должна иметь перекидной рубильник, исключающий возможность параллельной работы с сетью Мосэнерго. Включение электростанции разрешается после согласования схемы включения с Долгопрудненским РЭС и приемки электроустановки инспекцией Госэнергонадзора.

17. Для проведения ремонтных работ на питающих в/в линиях и подстанциях, потребитель обязан предоставить Мосэнерго 5 отключений в год продолжительностью по _____ часов после получения предупреждения не менее чем за сутки.

При аварийном состоянии в электросетях возможны отключения потребителя без предупреждения.

18. При отсутствии электроэнергии или обнаружении аварийного состояния в электросетях, Потребитель должен немедленно сообщать диспетчеру Долгопрудненского РЭС по телефонам: 408-25-22, 576-00-44

19. При изменении условий, предусмотренных данным актом, акт подлежит пересоставлению.

20. Особые условия: Настоящий акт составлен в связи с заменой
тр-а 160 ка 250 кв
Акт разработан от 9.06.89г. и утверждён.

Северные электросети :

Потребитель :

Согласовано:

Начальник

Дмитровского

отд. Энергосбыта

подпись

подпись

Фамилия, И.О.,

Фамилия И.О.,



Фамилия И.О.,