

Заменяет акт от
«12» янв 2004г.
№ 03/04

№ 62-34 ДРС-
«12» 10 2005г.
Срок действия: 10 лет

11100

АКТ

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
электроустановок и сооружений напряжением
до 1000 В между

Северными электросетями ОАО ЛУОЭК
полное наименование филиала ОАО «Мосэнергосбыт»
в дальнейшем – «Филиал» г. Королев, ул. Гагарина, д. 4. 513-03-23; 408-12-26
адрес и телефон филиала
и Садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ)
полное наименование юридического лица
«Нефтехимик» 10 км Рог. шоссе
в дальнейшем – «Потребитель»
«Ирсед. Шахов Влад. Игоревич» 8-916-587-21-22
юридический адрес и телефон потребителя
Объект Садоводческое товарищество «Нефтехимик»
наименование объекта потребителя, адрес и телефон
10 км Рогатевского шоссе

1. Разрешение № ДРС-580/2002 от «02» 07.2002г.
на установленную мощность 250 кВт

при одновременной нагрузке 250 кВА,

в том числе по 1-й категории надёжности установленная мощность токоприемников
нет кВт.

Срок действия разрешения до «по требованию» 200 г. По окончании срока действия
разрешения нагрузка потребителя должна быть отключена, линия демонтирована.

2. Схема электроснабжения Потребителя в нормальном режиме на границе
эксплуатационной ответственности соответствует требуемой категории надёжности.
Требуемая категория надёжности третья согласно ПУЭ
Требуемая III категория надёжности обеспечивается в комплексе внутренней и внешней
сетью электроснабжения.

Для приведения существующей схемы электроснабжения к требуемой категории
надёжности Потребителю необходимо: не требуется

- получить технические условия в _____

- выполнить технические условия в № _____

действительные до « » 200 г. от « » 200 г.

3. Электроснабжение Потребителя осуществляется от:

вводного устройства 380/220В №

подключенного к: ТП № 390

РП № ЦРП № 4 Ловнен. Засети ЦП № н/с 325 фидера № 6, 13

4. Местные электростанции должны иметь устройства, исключающие возможность
параллельной работы с электрической сетью ОАО «Мосэнергосбыт»

1

5. Электрическая сеть
абонента

- наименование элементов сети
1. Щит 0,4 кВ на ТП-390 с приборами учета 7/3.
 2. Воздушный выключатель 0,4 кВ от ТП-390
 3. Внутреннее эл. оборудование сзд. домов

находится на балансе (в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении и т.д.): СНТ "Нефтехимик" ненужное зачеркнуть

Эксплуатация элементов электрической сети Потребителя:

наименования элементов сети

Н.Е.С.

осуществляется

по договору № от « » 200 г., действительному до « » 200 г.

Эксплуатация элементов электрической сети Потребителя

наименования элементов сети

указанных в пункте 5

осуществляется Потребителем.

6. Ответственность за состояние контактов в точке разграничения возлагается:

на потребителя

7. Система расчетного (коммерческого) учета электроэнергии и мощности

№ пп	Место установки расчетного прибора учета	Расчетный коэффициент по точке учета	Балансовая принадлежность счетчика	Трансформаторы тока		Потери в сетях Потребителя от границы разграничения балансовой принадлежности до места установки приборов учета (%)*
				Номина л тока обмото к	Балансо- вая принадле -жность	
	<u>В РУ</u>	<u>80</u>	<u>Мое энерго 400/5 абон</u>			<u>—</u>

* При установке приборов учета не на границе балансового разграничения между Потребителем и Филиалом указываются потери электроэнергии в сетях потребителя, которые определяются расчетным путем на стадии согласования проекта электроснабжения Потребителя (в части учета) в Энергосбыте.

Техническое обслуживание расчетных приборов учета (электросчетчика) осуществляется по договору (приложению к договору) № 000 Мосэнерго от « » 20 г.

8. Общая защита на ВРЩ 0,4 кВ Потребителя устанавливается в соответствии с разрешенной единовременной нагрузкой, на величину тока по утвержденной схеме распределения токовых нагрузок: 350 А, — А

Защита со стороны Филиала устанавливается в РУ 0,4 кВ ВРЩ, ТП № 390 на присоединение № луч А 40 А, луч Б — А, выбирается по единовременной нагрузке обеспечивающей режим после аварийного

резервирования мощностей, максимальный ток плавкой вставки предохранителя не должен превышать 630 А.

Базовый коэффициент реактивной мощности на шинах центра питания: тангенс ϕ равен _____.

9. Нейтраль трансформатора размещенного в РТП, ТП заземлена наглухо.

10. В пределах территории Потребителя расположены следующие электрические сооружения, воздушные и кабельные линии, находящиеся на балансе и в эксплуатации Филиала ТП № 390 с трансформатором 250 кВА 6/0,4 кВ

Ответственность за сохранность на территории Потребителя указанных электроустановок, воздушных и кабельных линий от механических, химических, тепловых и других внешних повреждений, а также содержание их трасс возлагается на Потребителя.

В пределах трасс и охранных зон кабельных и воздушных линий Потребителю без согласования с собственником и Филиалом производство земляных и строительных работ, а так же размещение строительных и транспортных средств запрещается.

11. Расчётная величина однофазного тока короткого замыкания на границе балансовой принадлежности составляет _____ А. не требуется

12. Особые условия:

- при расторжении договора на эксплуатацию электрической сети Потребителя граница эксплуатационной ответственности переносится на границу балансовой принадлежности, Потребитель обязан представить Филиалу Акт органа Госэнергонадзора о допуске электроустановки в эксплуатацию. По предписанию органа Госэнергонадзора подача электроэнергии на электроустановку будет временно приостановлена до предъявления Потребителем «Акта допуска электроустановки в эксплуатацию»;

- Потребитель обязан ежегодно письменно сообщать Филиалу фамилию лица, ответственного за электрохозяйство и за сохранность электроустановок, кабельных и воздушных линий и их трасс, находящихся на территории Потребителя;

- Потребитель обязан в любое время суток обеспечить беспрепятственный доступ персонала Филиала, персонала Энергосбыта (филиал ОАО «Мосэнерго») и органов Госэнергонадзора по удостоверениям (пропускам) к электроустановкам и электрооборудованию. За недопуск представителей Филиала или представителя Энергосбыта к электроустановкам отпуск электрической энергии Потребителю после предварительного предупреждения может быть ограничен или прекращен полностью. Ответственность за возможные последствия несет Потребитель;

- при отсутствии персонала Потребителя (в том числе в выходные и праздничные дни), при необходимости принятия неотложных мер по предотвращению и ликвидации аварий или ненормальных режимов, персонал Филиала имеет право прекратить подачу электроэнергии с обязательным последующим уведомлением Потребителя.

13. Дополнительные условия:

1. Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между филиалом и потребителем является контактный присоединительный жидкий кабель от цита 0,4 кВ ТП-390 к шинам 0,4 кВ трансформатора
2. Присоединение сторонних потребителей без разрешения филиала и ОАО Мосэнерго запрещается.

14. Акт подлежит переформлению при изменении условий, предусмотренных данным актом, или параметров элементов схемы (изменении присоединенных мощностей или схем

резервирования и коммуникации внешних линий, при замене трансформаторов тока, с изменением их номинала тока обмоток) но не реже одного раза в 10 лет.

15. Телефон диспетчера Филиала: 408-25-22, 576-80-44
Телефоны Потребителя: _____

16. Акт составлен в 3-х экземплярах.

1-й экз. - Филиалу

2-й экз. - Потребителю

3-й экз. - Энергосбыту - филиалу ОАО «Мосэнергосбыт».

Приложение к акту:

№ 1 - однолинейная схема электроснабжения Потребителя, утвержденная главным инженером (руководителем) Потребителя и заверенная печатью Потребителя;

№ 2 - схема подключения субабонентов *отсутствует*
не требуется

Главный инженер
(директор, начальник)

(наименование филиала, района МКС)

М.О. Королик
М.О. Подольск
Подпись _____
МП _____
Ф.И.О. _____

Руководитель,
главный инженер Потребителя

В.Т. Шахов
Подпись _____
МП _____
Ф.И.О. _____

Начальник (зам. начальника)
отделения Энергосбыта


113
Подпись _____
МП _____
Ф.И.О. _____

Согласовано:

СУЭ _____ - филиала ОАО «Мосэнергосбыт»

Нач-к Энергосбыта РРС _____

Схема Электроснабжения СНТ "Нефтехимик"

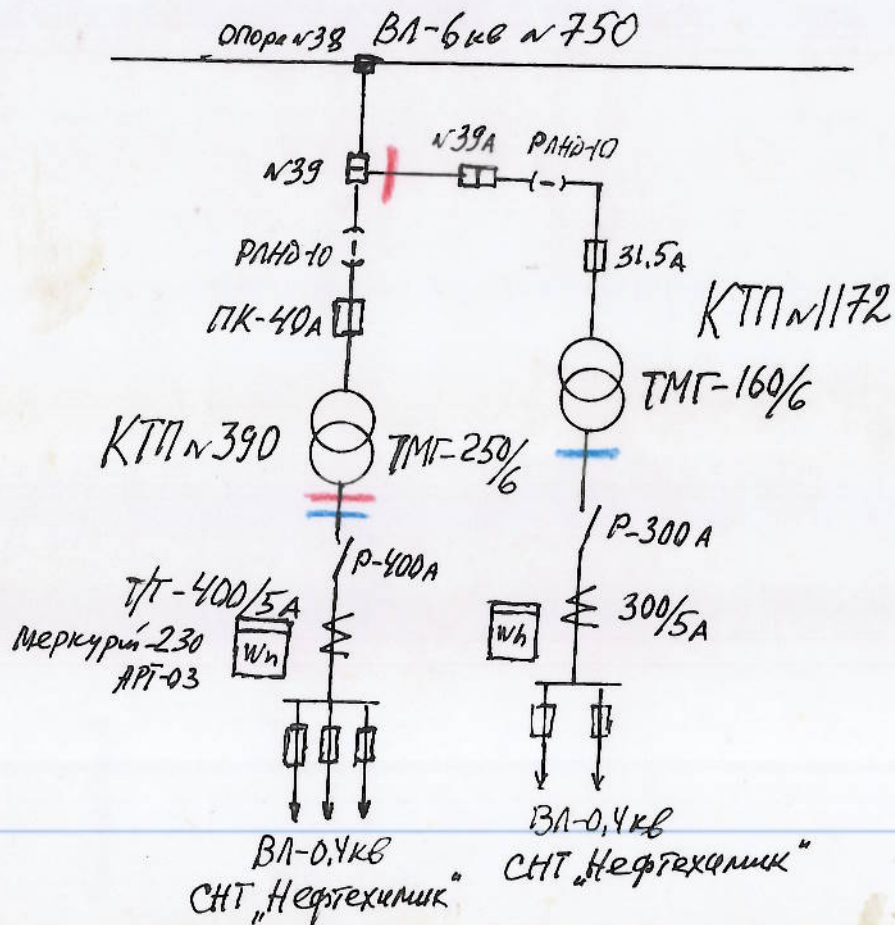


— граница балансовой принадлежности
— граница эксплуатационной ответственности.



Председатель правления

В. Давыдов - Давыдов В.А.



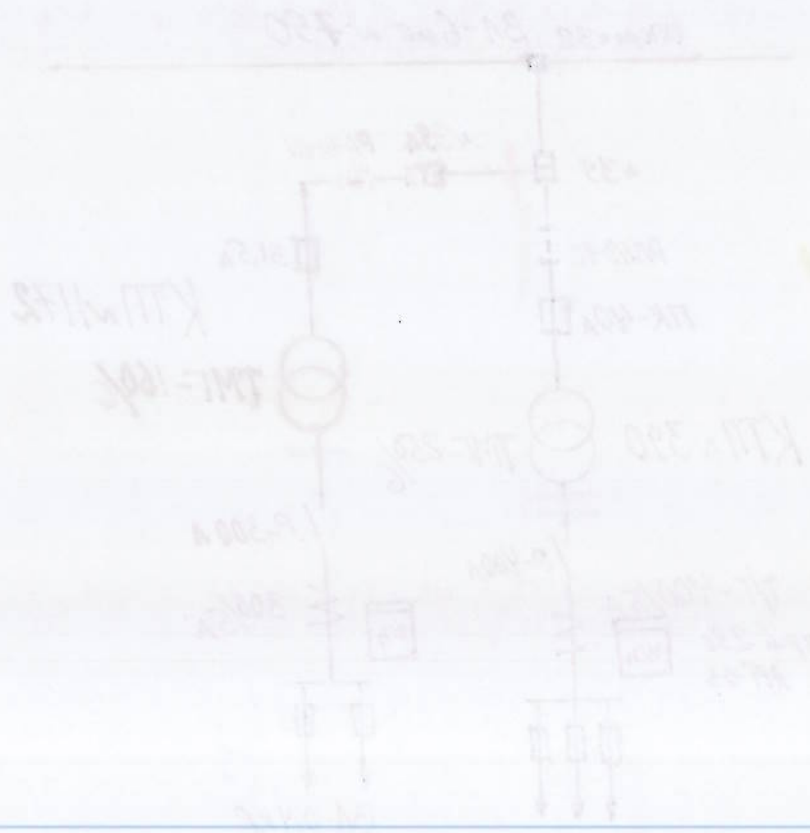

Handwritten signature